



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1346722
(任务编号)

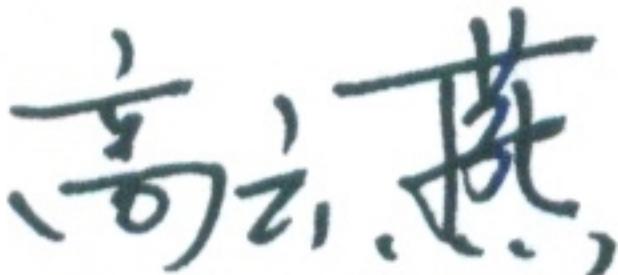
产品名称: 交流接触器

型 号: CJX8-30

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1346722 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJX8-30 样品数量: 11 样品生产序号: / 收样日期: 2012-06-25 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	
试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX8-30 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 30A(AC220V、AC380V)、17.5A(AC660V)(AC-3); Ie: 10A(AC220V、AC380V)、6.5A(AC660V)(AC-4); Ui: AC660V; Ith: 45A; Uimp: 8kV; Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.26A; Ui: AC660V; Ith: 10A; Uimp: 8kV			
主检: 高云燕 签名:  日期: 2012.08.15		 浙江省机电产品质量检测所 2012 年 08 月 16 日	
审核: 袁科锋 签名:  日期: 2012.08.15			
签发: 杜 量 签名:  日期: 2012.08.16			
备注	见附表 1		