



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING

# 国家强制性产品认证 试验报告

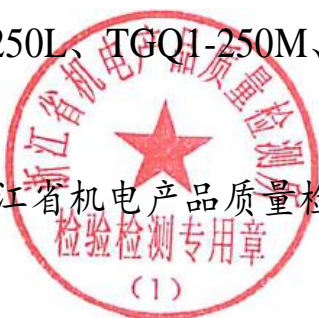
新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2017CCC0305-2682305  
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(CB级)

型号: TGQ2-250L、TGQ2-250M、TGQ2-250H、  
TGQ1-250L、TGQ1-250M、TGQ1-250H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>样品名称: 自动转换开关电器</p> <p>型 号: TGQ2-250L 、 TGQ2-250M 、 TGQ2-250H 、 TGQ1-250L 、 TGQ1-250M、 TGQ1-250H</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>样品数量: 3</p> <p>收样日期: 2017-10-17</p> <p>完成日期: 2017-11-17</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限 公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ2-250L、TGQ2-250M、TGQ2-250H、TGQ1-250L、TGQ1-250M、 TGQ1-250H Ui: 800V; Ue: AC400V; Ie: 100A、125A、160A、180A、 200A、225A、250A; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); 使用类别: AC-33iB; L型: Icn: 35kA; Icm(峰值) : 73.5kA; M型: Icn: 50kA; Icm(峰 值) : 105kA; H型: Icn: 70kA; Icm(峰值) : 154kA; 电器级别: CB级; TSE型式: ATSE; 3P、4P</p>	
<p>主检: 袁萍平 签名:  日期: 2017-11-17</p>	 浙江省机电产品质量检测所 2017年11月17日
<p>审核: 袁科锋 签名:  日期: 2017-11-17</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2017-11-17</p>	
<p>备注: 变更信息详见附件表 1</p>	